



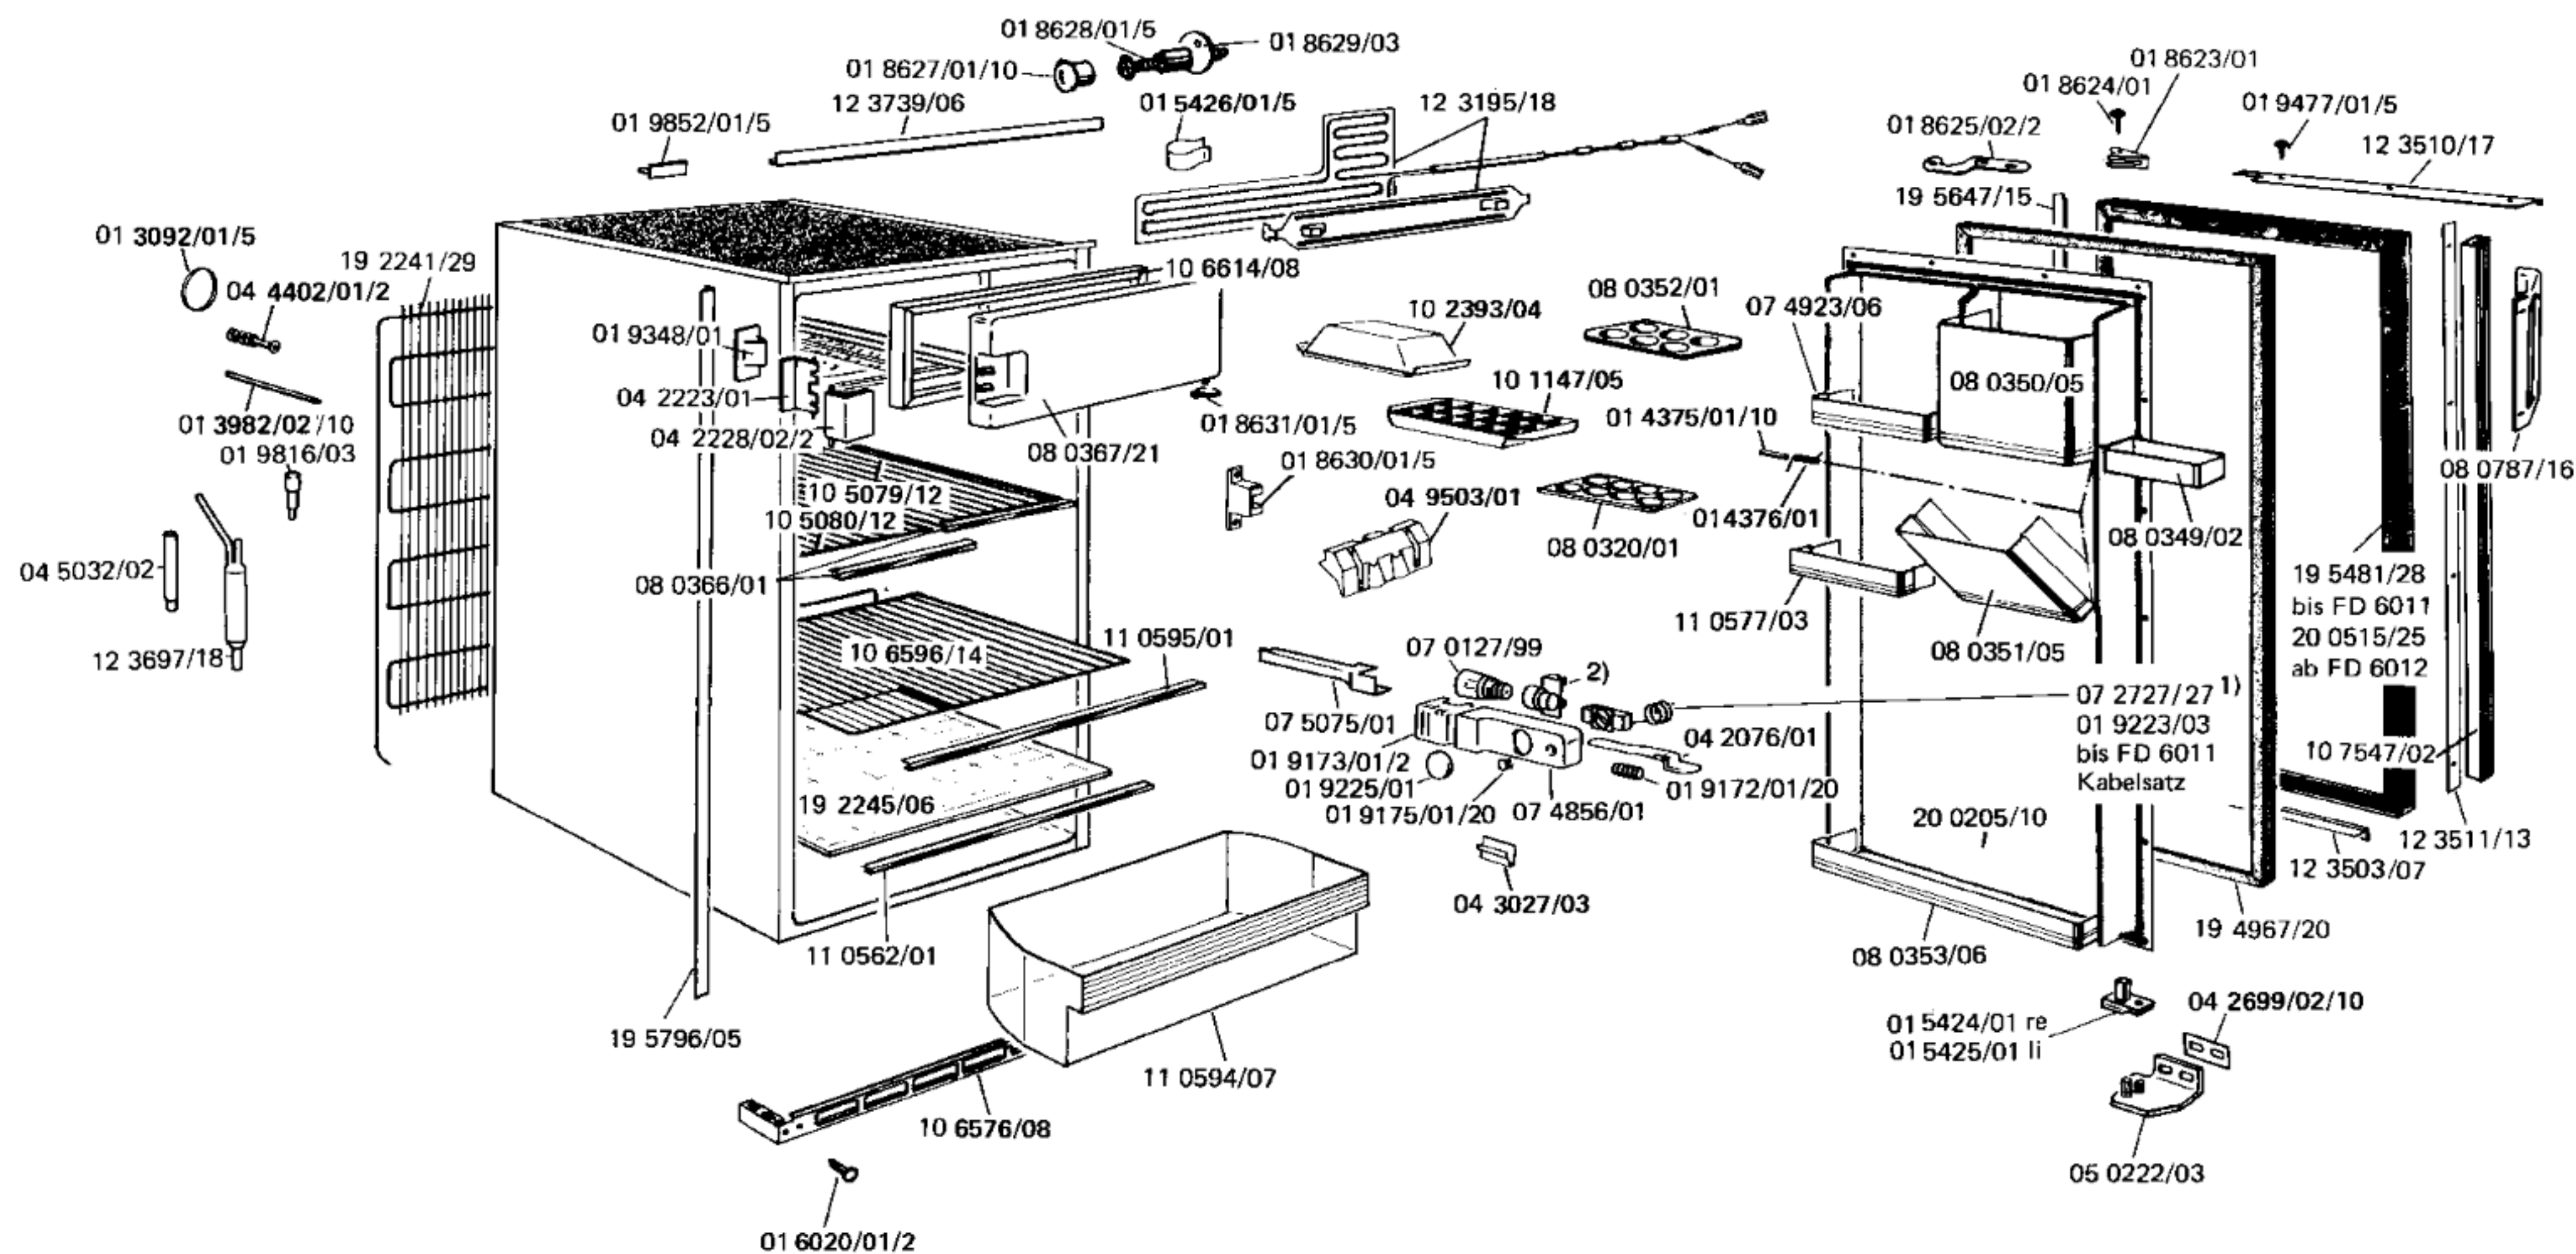

1) 01 9223
mitbestellen

2) 01 9604/03
bis FD 6011
02 1335/03
ab FD 6012

50 8614/00
Bed.-Anleitung
50 8876/00
Mont.-Anleitung

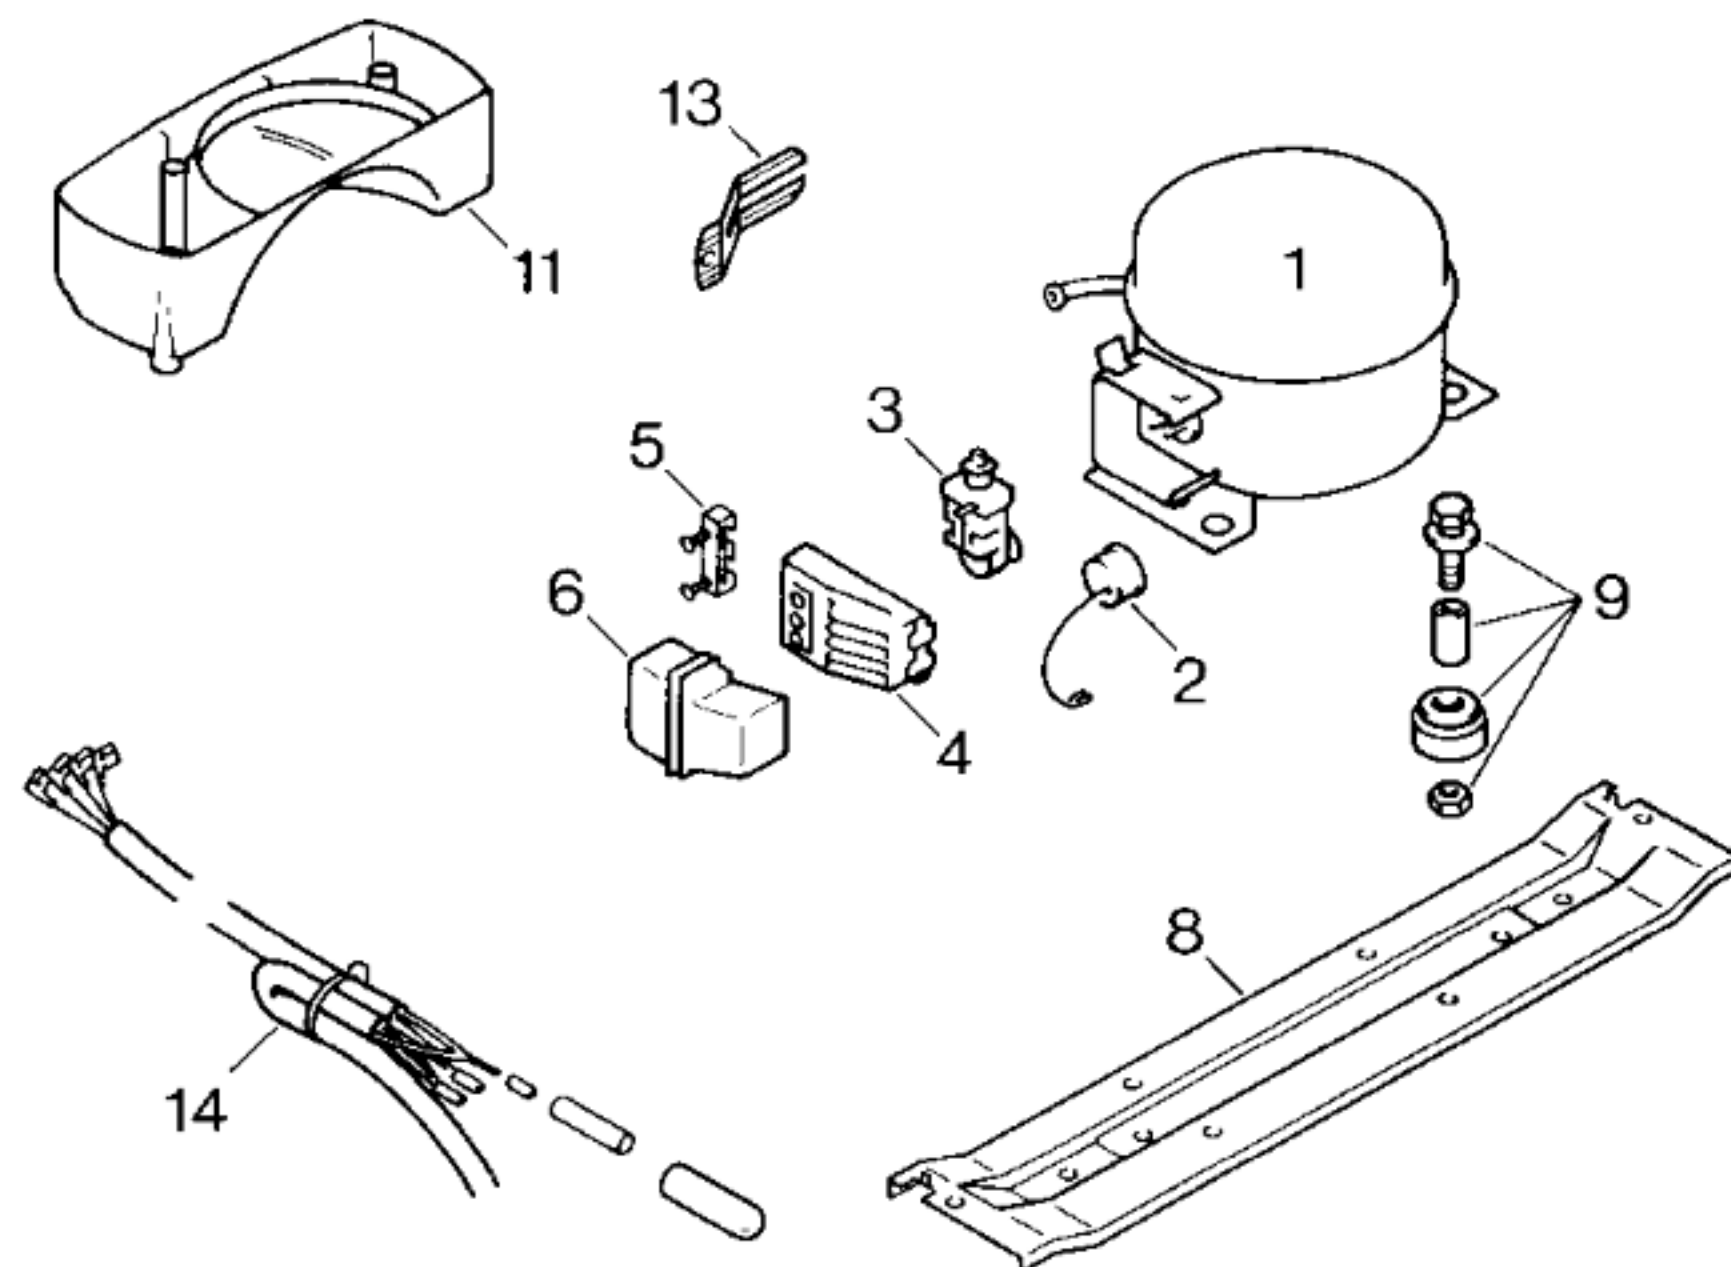

TECHNISCHE DATEN

Verdichter Typ	Bosch V 792	Danfoss TL 4 A			
Förderleistung l/h	792	702			
Anlaufstrom A	9,4	7,8			
Widerstand Ω Ha	19,0	23,8			
Hi	24,0	17,0			
Temp.-Regler: Typ	Ranco A 59				
Reglerstellung	kalt warm				
Schaltwerte $^{\circ}\text{C}$ ein:	+ 4 + 4				
aus:	- 29 - 20				
(abtauen od.) alarm:					
Füllmenge R 12 g	130				
Anschlußwert W	110				
Heizung: Widerstand Ω	3280				
Leistung W	14,8				
Ventilator: Widerstand Ω					
Magnetventil: Widerstand Ω					
Spannung V					

Ausführung	Pos.	D 1	D 2			
		Bosch	Danfoss			
Verdichter	1	13 0301/45	13 1064/45			
Schutzschalter	2	07 2115/18	—			
Anlaufrelais	3	07 1804/18	02 0108/27			
Klemmbrett	4	04 9757/02	—			
Zugentlastung	5	—	02 1361/04			
Kappe	6	04 9758/02	05 0054/06			
Klammer	7	—	—			
Tragschiene	8	19 2409/05	*11 1838/03			
Befestigung	9	—	*05 0166/05/4			
Kondensator	10	—	—			
Verdunsterschale	11	10 6693/03	*11 1243/01			
Befestigung	12	—	—			
Winkel	13	—	*04 1568/01/2			
Kabelsatz	14	—	* 05 1226/08			

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch