
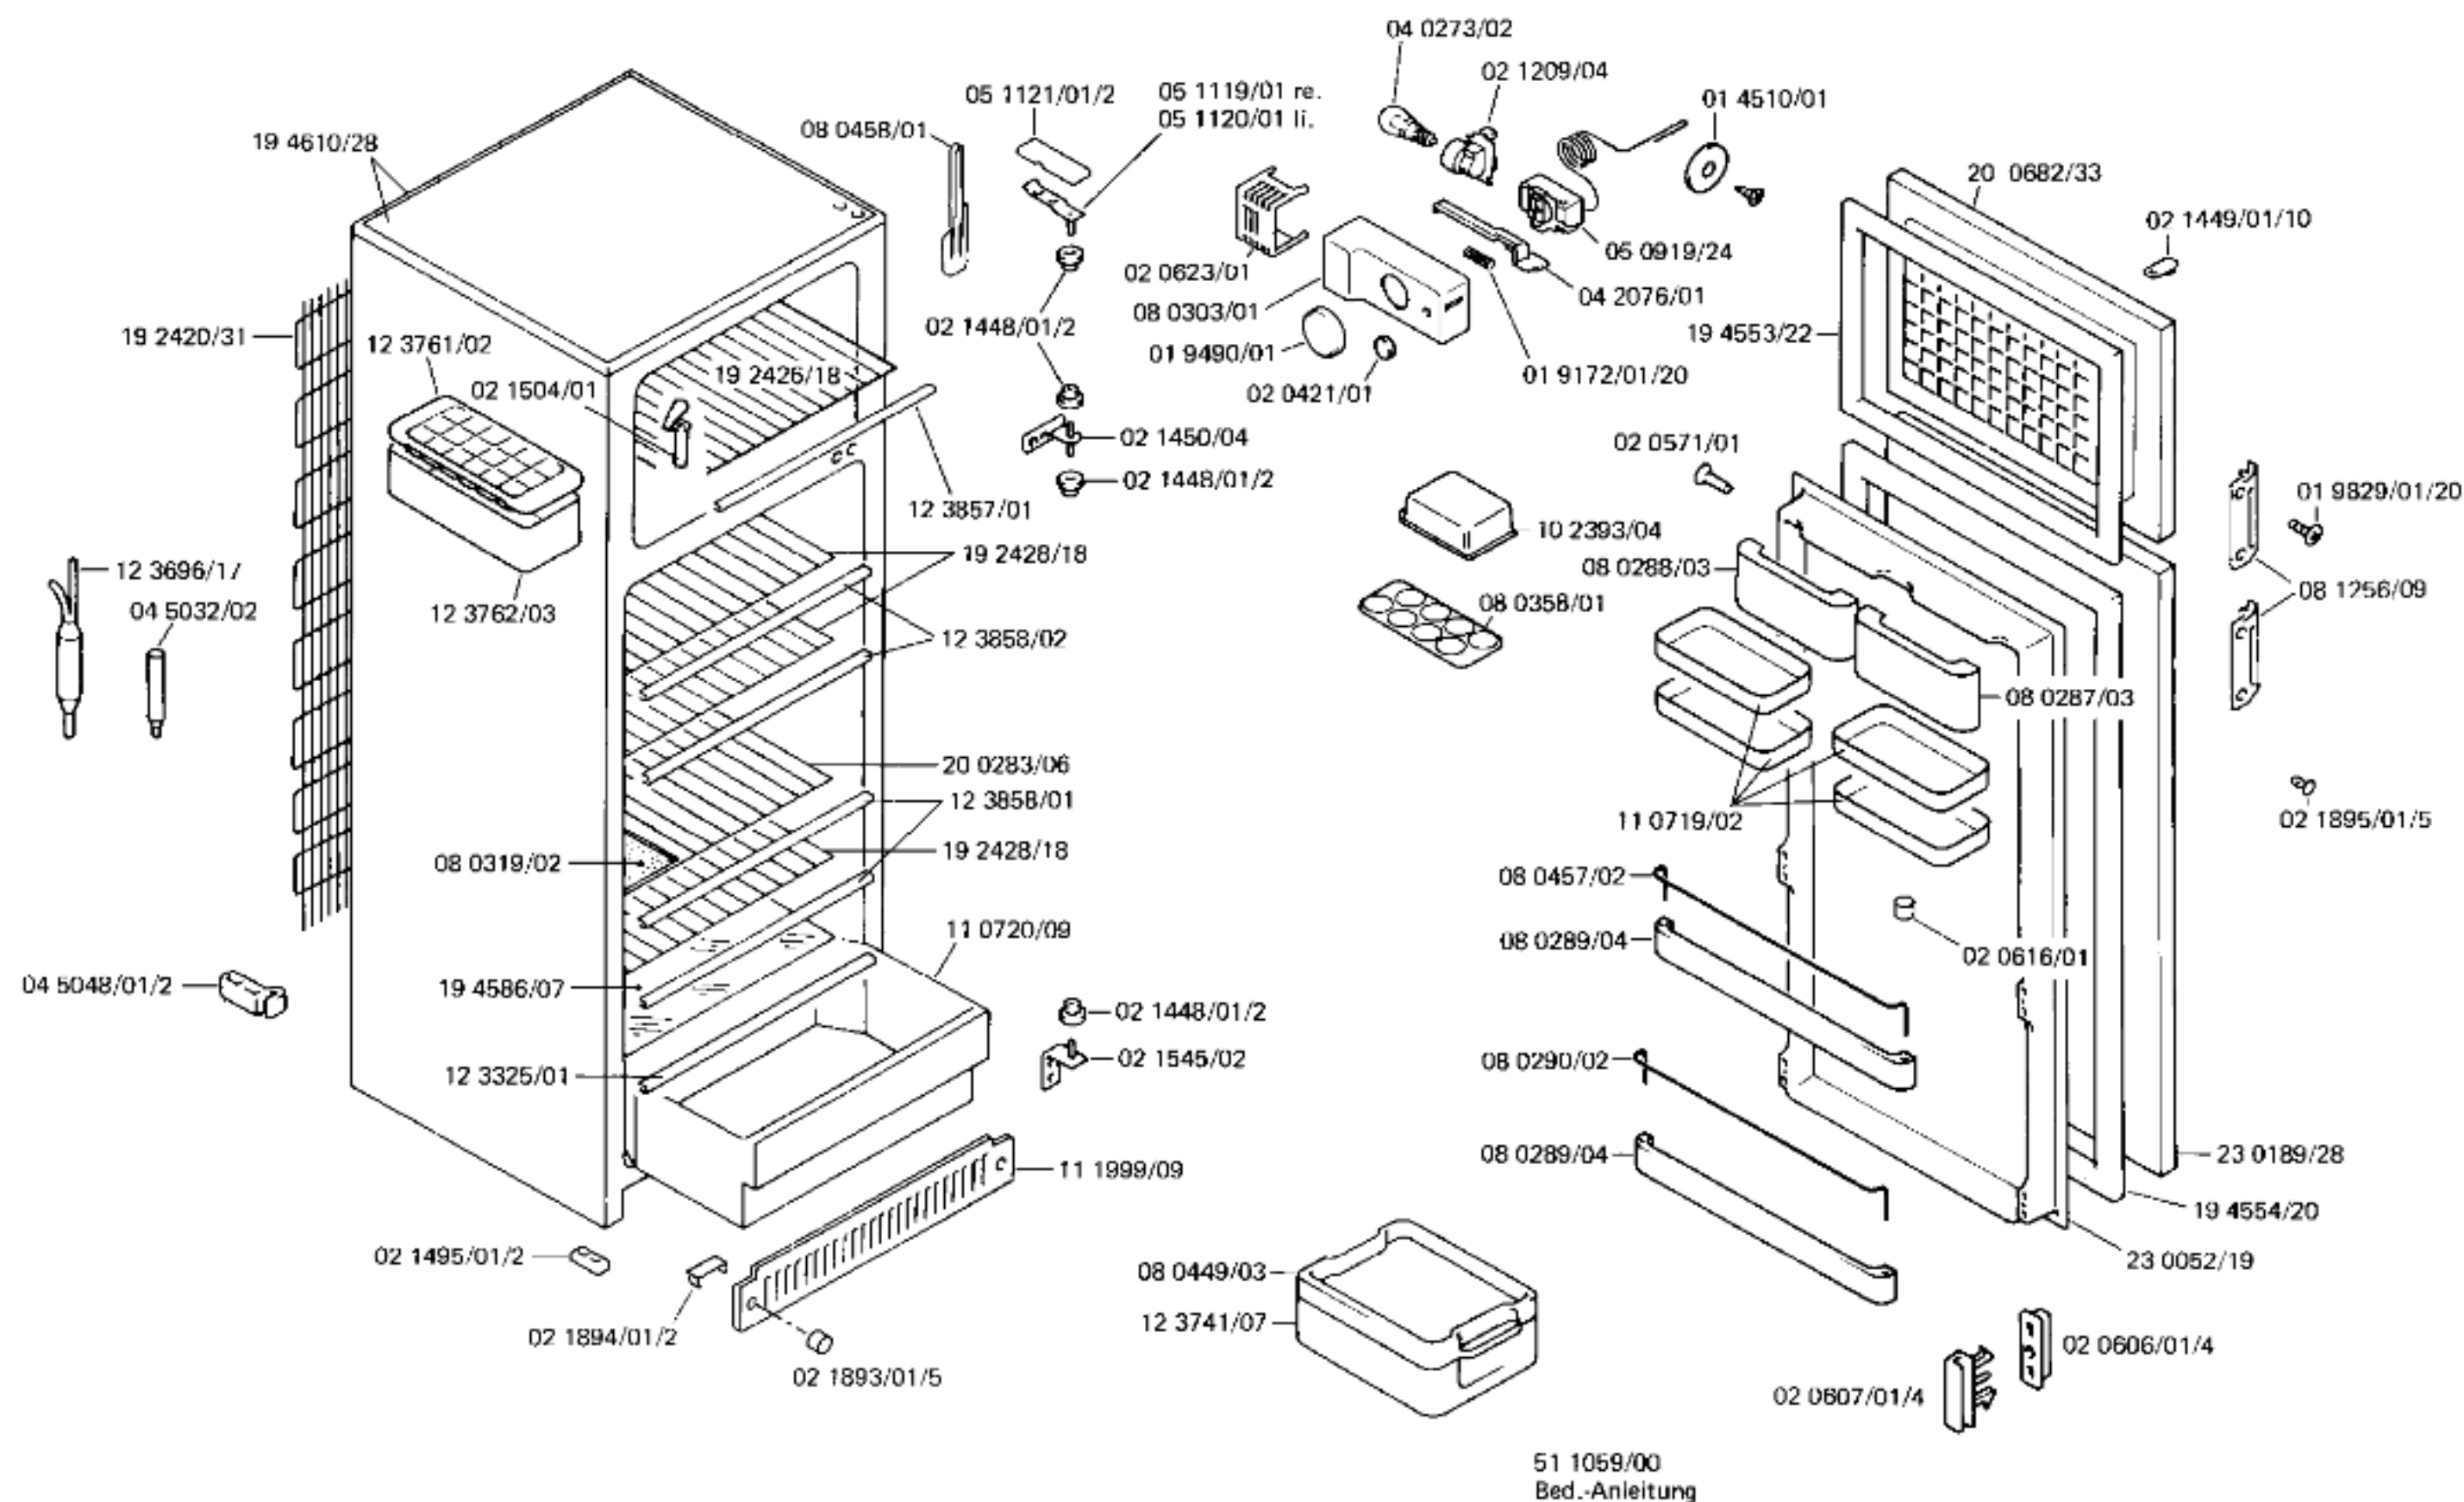


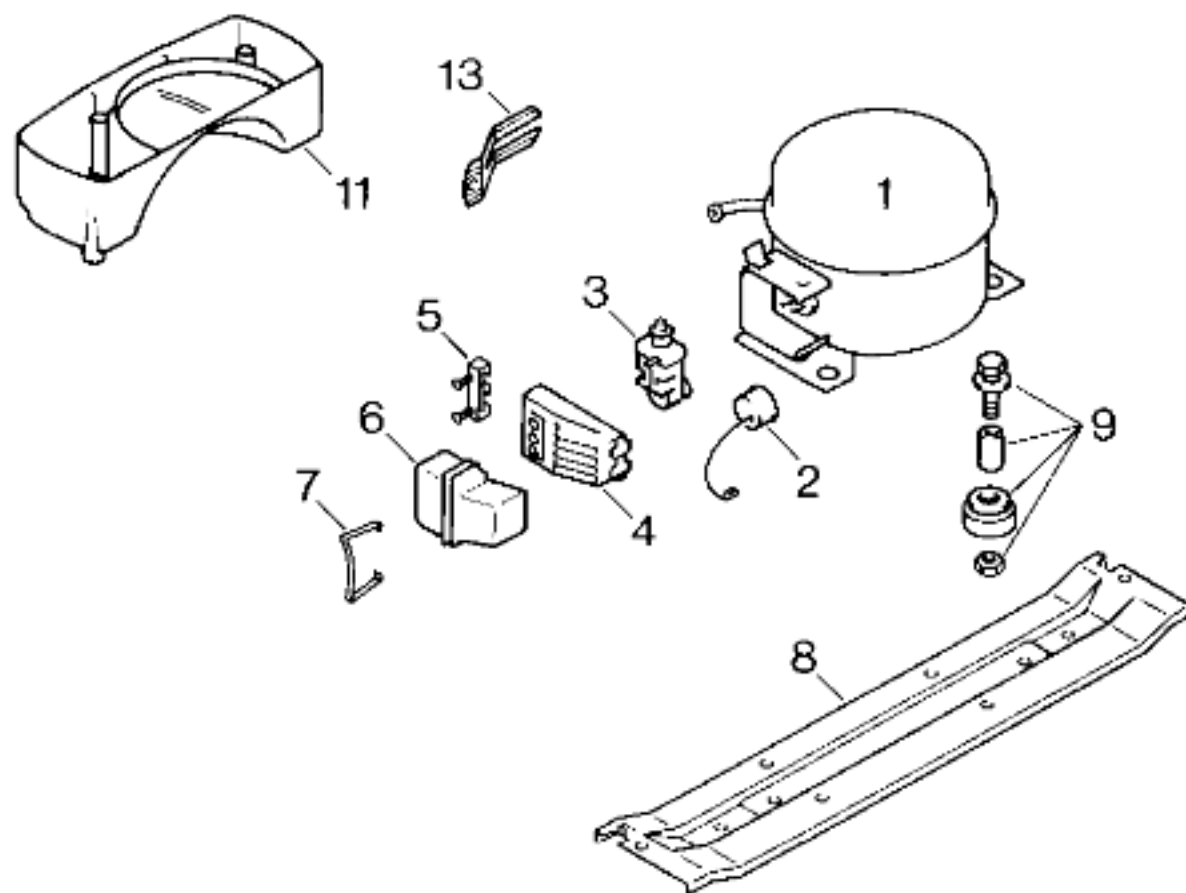

**BOSCH**

KÜHLSCHRANK KS 3180 ZL - 0 700 304 104-F 3 ab FD 8112, KS 328 ZL - 0 700 304 156-CH 1
 KS 328 ZL - 0 700 304 138-EU 1, KS 3280 ZL - 0 700 304 157-F 1
 - 0 700 304 139-EU 2, KS 328 ZL - 0 700 304 158-GB 1
 - 0 700 304 145-EU 3, - 0 700 304 159-GB 2
 - 0 700 304 146-CH 2, KS 3280 ZL - 0 700 304 176-F 4
 KS 3280 ZL - 0 700 304 147-F 2,

 Ident-Nummern-Konstante
 3740


Ausführung	Pos.	EU1, CH1, F1, GB1, F3	EU 3	EU2, CH2, F2, GB2, F 4		
		Necchi	Aspera	Matsushita		
Verdichter	1	14 0130/45	13 1060/45	14 0129/45		
Schutzschalter	2	07 3674/18	07 3689/18	02 1733/09		
Anlaufrelais	3	07 3673/18	07 3688/18	02 1734/09		
Klemmbrett	4	05 1276/06	04 0055/05			
Zugentlastung	5	—	—	05 1289/14		
Kappe	6	02 1746/02	04 9959/03			
Klammer	7	02 1747/01	01 9846/01/2	02 1735/01/2		
Tragschiene	8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03		
Befestigung	9	05 0166/05	05 0166/05	05 0166/05		
Kondensator	10	—	—	—		
Verdunsterschale	11	10 7331/03	10 7331/03	10 7331/03		
Befestigung	12	—	—	—		
Winkel	13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2		
Kabelsatz	14	—	—	—		

TECHNISCHE DATEN

Verdichter Typ	Necchi M 7 J	Aspera A 1116 A	Matsushita FN 73 F 13 S		
Förderleistung l/h	1260	1450	1310		
Anlaufstrom A	11,0	9,5	8,9		
Widerstand Ω Ha	11,9	10,7	11,4		
Hi	31,0	45,7	59,4		
Temp.-Regler: Typ	M u. J 1 707 212 515	Ranco A 58			
Reglerstellung	kalt warm	kalt warm			
Schaltwerte $^{\circ}\text{C}$ ein:	+ 4 + 4	+ 6 + 6			
aus:	- 24 - 12	- 22 - 10			
(abtauen od.) alarm:					
Füllmenge R 12 g	215				
Anschlußwert W	150				
Heizung: Widerstand Ω					
Leistung W					
Ventilator: Widerstand Ω					
Magnetventil: Widerstand Ω					
Spannung V					